



Návod k obsluze

ARCTOS

Jednofázová elektrocentrála



2200 3000 3500 5000 8000 9000



OBSAH:

1.	ÚVOD	2
2.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
3.	PROVOZNÍ PODMÍNKY	4
4.	POPIS A USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ	4
5.	TECHNICKÉ PARAMETRY	5
6.	PROVOZ	7
7.	ÚDRŽBA	10
8.	SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	13
9.	TRANSPORT ZAŘÍZENÍ	13
10.	PORUCHY A NESTANDARDNÍ STAVY	14
11.	ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY	14
12.	ZÁRUKA	14
13.	SERVISNÍ KNÍŽKA	15

1. ÚVOD

Vážený spotřebiteli,

společnost ALFA IN a.s. Vám děkuje za zakoupení našeho výrobku a věří, že budete s naším strojem spokojeni. Blahopřejeme Vám k výběru špičkového profesionálního zařízení pro nezávislou výrobu elektrického proudu na bázi benzínového motoru. Toto zařízení je navrženo pro náročné aplikace a pečlivě vyrobeno z nejkvalitnějších komponent pod přísným systémem řízení jakosti, certifikovaným dle ČSN EN ISO 9001. Díky kombinaci profesionálních pohonných jednotek HONDA a BRIGGS špičkových alternátorů LINZ, profesionální elektrické i strojní konstrukci a pečlivého dílenského a montážního zpracování se k Vám dostává zařízení, které je připraveno pro dlouhodobý, náročný a dynamický provoz jak v běžných, tak nestandardních pracovních podmírkách.

Vyhrazujeme si právo úprav a změn v případě tiskových chyb, změny technických parametrů, příslušenství apod. bez předchozího upozornění. Tyto změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě.

Přednosti benzínových elektrogenerátorů řady ARCTOS:

- profesionální jednoválcové vzduchem-chlazené, čtyřdobé benzínové OHV motory se samočinnou mechanickou regulací otáček
- výkonné bezúdržbové alternátory
- pevná montáž motor - generátor v jeden konstrukční blok
- dvojitě antivibrační uložení generátorového soustrojí
- masivní, ergonomicky konstruovaný trubkový rám
- MAGIMOUNT™ – systém připojování podvozku a příslušenství
- robustní manuální startér
- nízká hlučnost a spotřeba paliva
- použití běžně dostupného paliva
- možnost dlouhodobého plného zatížení
- volitelně elektrický startér, elektronická regulace napětí (AVR), počítadlo moto hodin, podvozek, horní kapotáž, větší nádrž
- možnost zákaznických úprav
- jednofázový provoz (1 x 230V)
- jištění proti dlouhodobému proudovému přetížení
- servisní zázemí

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění bezpečného provozu prosím pečlivě čtěte dále uvedená ustanovení. Dále uvedená bezpečnostní upozornění musí být respektována vždy při nakládání se zařízením a při jeho provozu. Nerespektování VAROVÁNÍ může vést ke zranění nebo škodě na majetku. Nerespektování POZNÁMEK, VÝSTRAH může vést k poškození zařízení, snížení jeho výkonnosti nebo zhoršení provozních vlastností.

Fotografie jsou pouze ilustrační.

VAROVÁNÍ – jsou použita pro upozornění na riziko, které v případě ignorování zákazu způsobí nebo může způsobit lehká, těžká zranění nebo smrt provozujících a okolních osob a škody na majetku.

POZNÁMKY – jsou použity pro upozornění na důležité informace pro instalaci, provoz a údržbu zařízení.



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČNÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU!

Hořlavé a výbušné palivo může způsobit požár nebo vážné popáleniny.

Benzín je extrémně hořlavý a jeho výparы mohou explodovat, pokud jsou zapáleny. Palivo skladujte pouze ve schválených obalech, v dobře větraných a neobydlených prostorách mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů, elektrického vedení nebo jisker. Nedoplňujte palivo, když je zařízení zahřáté nebo je v běhu, rozlitý benzín se může vznítit při styku s horkým povrchem nebo při zkratu elektrického zapojení zařízení. Nikdy nepoužívejte benzín nebo prudké hořlaviny jako čisticí prostředek.

Nebezpečí výbuchu plynů vznikajících při nabíjení akumulátoru (pouze modely s elektrickým startem)

Nabíjejte akumulátor pouze v dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů vznícení (otevřený oheň, horké povrchy, jiskry). Udržujte akumulátor mimo dosah dětí. Při údržbě akumulátoru sundejte všechny šperky. Před odpojením záporného pólu se ujistěte, že spínací skříňka motoru je v pozici OFF (v pozici ON by při odpojování mohla vzniknout jiskra, která by mohla vznítit případně přítomný vodík, vznikající při dobíjení akumulátoru nebo případně přítomné výparы paliva).

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI!

Rotující součásti mohou způsobit vážná zranění.

Nedotýkejte se a dodržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, vlasů a dalších částí těla, oděvů, náradí a pracovních pomůcek od pohyblivých částí zařízení, předejdě tak zranění. Nikdy neprovozujte zařízení s demontovanými kryty, kapotáží nebo ochrannými díly.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!

Nedotýkejte se zařízení, když je v provozu nebo, když je právě zastaveno.

Části zařízení mohou být při provozu horké (zejména výfuk, blok motoru, tělo generátoru, ochranný kryt výfuku, rám stroje u výfuku). Nedotýkejte se těchto částí při běhu zařízení nebo okamžitě po zastavení, předejdě tak vážným popáleninám. Nikdy neprovozujte zařízení s demontovanými kryty, kapotáží nebo ochrannými díly.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ POLEPTÁNÍ!

Elektrolyt akumulátoru u zařízení vybavených elektrickým startérem obsahuje kyselinu sírovou. Zabraňte potísnění pokožky elektrolytem akumulátoru.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Nedotýkejte se elektrického vedení a zapojení zařízení, když je v provozu.

Elektrické spotřebiče připojujte a odpojujte od generátoru vždy ve vypnutém stavu. Nezasahujte do elektrického zapojení zařízení. Neprovozujte zařízení, pokud je poškozeno nebo je podezření na jeho vnitřní poškození (př. po zatopení zařízení, mechanickém poškození). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ OTRAVY VÝFUKOVÝMI PLYNY!

Výfukové plyny obsahují látky, které při nadýchaní mohou způsobit vážnou otarvu nebo smrt a látky považované za karcinogenní a teratogenní. Zabraňte nadýchaní výfukových plynů a nepoužívejte zařízení v uzavřených nebo špatně větraných prostorách.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ NÁHODNÝCH STARTŮ!

Náhodný start motoru při údržbě může způsobit vážná zranění. Před jakoukoli údržbou odpojte kabel k zapalovací svíčce a u zařízení vybavených elektrickým startérem záporný pól baterie. Před odpojením se ujistěte, že startovací skříňka je v pozici OFF (v pozici ON by jiskra vznikla při odpojování mohla způsobit vznícení nebo explozi případně rozlitého paliva).

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČNÍ ZRANĚNÍ DĚTÍ NEBO NEPOUČENÝCH OSOB!

Udržujte zařízení mimo dosah dětí a nepoučeného personálu. Provozujte zařízení pouze způsobilým a dle tohoto manuálu poučeným personálem. Je zakázáno provozovat zařízení dětmi do 15 let.

Vinutí alternátoru není spojeno se zemí – jedná se o izolovanou soustavu IT zdroje proudu. Je tak zajištěna bezpečnost zařízení vzhledem k možnosti poranění obsluhy elektrickým proudem. Je důrazně zakázáno uzemňovat kterýkoliv pracovní vodič v obvodu vinutí alternátoru, vyjma případů, kdy je elektrický obvod opatřen proudovým chráničem s vypínači citlivostí 30 mA. Taková instalace musí být provedena pouze odborníkem s elektrotechnickou kvalifikací.

Proudový chránič zajišťuje bezpečný provoz a chrání obsluhu v případě poškození izolace alternátoru a připojených spotřebičů. Proudový chránič odpojí elektrický obvod v případě rozdílu elektrického proudu mezi silovým výstupem alternátoru a částí obvodu spojeným se zemí za výstupem z proudového chrániče.

Nesmí se spojovat PE a N na PEN!

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

- SHODA S NÁRODNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI STANDARDY.** Zařízení je vyrobeno ve shodě s evropskými bezpečnostními standardy. Nemusí plně využívat některým národním specifickým standardům.
- Zařízení provozovat při maximálním náklonu 15° vůči vodorovné poloze.
- Stroj je nutné chránit před vlhkem a deštěm, chemicky agresivním prostředím, mechanickým poškozením, nadmerným přetěžováním – překročením technických parametrů, hrubým zacházením.
- PŘETĚŽENÍ.** Každý uživatel musí znát max. jmenovitý výkon své elektrocentrály, který nesmí být překročen. Elektrocentrála je vybavena pro odběr 230V tepelnou pojistkou, která slouží jako ochrana proti dlouhodobějšímu přetěžování. Pokud je dodávka proudu přerušena během použití, může to být způsobeno rozepnutím pojistky díky soustavnému přetěžování. V tomto případě vyčkejte krátkou dobu, odstraňte příčinu přetěžování a znova pojistku sepněte stlačitka, umístěného v blízkosti zásuvek. Tepelné pojistky mají hodnoty odpovídající hodnotám každého typu elektrocentrály; pokud je nutná výměna, použijte originální nahradní díl. **Tepelná pojistka nemůže jistit jednorázová velmi silná přetěžování několikanásobně převyšující jmenovitý výkon elektrocentrály. Může to mít za následek vážné poškození alternátoru, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.**
- Při zapojení elektrických strojů a spotřebičů ke generátoru je bezpodmínečně nutné respektovat technické parametry elektrocentrály a připojovaného napájeného zařízení. V případě pochybností doporučujeme poradit se s prodejemcem nebo výrobcem elektrocentrály.
- Koefficient určuje přibližný násobek zvýšení "štítkového" příkonu u napájených zařízení, ke kterému může během provozu krátkodobě docházet, zejména při rozběhu zařízení. Většina zařízení má koefficient 1 s výjimkou dále uvedených (seznam není úplný, je pouze orientační).

Připojené napájené zařízení	Koefficient
Tlakové myčky	3
Lednice	3,5 -5
Mícháčky na beton, ruční úhlové brusky, kotoučové pily	2,5
Obráběcí stroje a elektrické brusky	2
Ponorná čerpadla	3
Pračky	4
Kompresory	3,5-5
Vrtáčky, frézky	3
Halogenová světla a zářivky	1,5
Drtiče, strunové sekačky, krovinořezy, plotové nůžky, sekačky a řetězové pily	2

- Je nutné respektovat veškerá ustanovení k použitému motoru, která jsou uvedena v uživatelské příručce nebo návodu k obsluze motoru.
- Veškeré zásahy do el. zařízení, stejně tak opravy smí provádět pouze oprávněná osoba.

4. POPIS A USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ



5. TECHNICKÉ PARAMETRY

	ARCTOS	2200 B	3000 H	3000 B	3500 H	3500 B
Alternátor	Výkon [kVA]	2,2	3,0	3,0	3,5	3,5
	Napětí [V]	230	230	230	230	230
	Proud [A]	9,5	13,0	13,0	15,2	15,2
	Frekvence[Hz]	50	50	50	50	50
	Stabilita U/Hz [%]	6/1	6/1	6/1	1/1	1/1
	účiník -cos φ	1	0,9	0,9	0,9	0,9
	Regulace napětí	CCL	CCL	CCL	AVR	AVR
Motor	Typ	Briggs XR 750	Honda GX200	Briggs 130G	Honda GX200	Briggs 130G
	Objem (cm3)	163	196	208	196	208
	Výkon [kW/HP]	3,0 / 4,0	4,1 / 5,5	4,9 / 6,5	4,1 / 5,5	4,9 / 6,5
	Chlazení	vzduch	vzduch	vzduch	vzduch	vzduch
	Startování	manuální	manuální	manuální	manuální	manuální
	Hlučnost (A) [dB]	96	96	96	96	96
	Spotřeba [l/h]	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
	Objem pal. nádrže [l]	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	Olej	Syntetický 5W-30 (-30 °C÷ +40 °C), API SJ nebo vyšší.				
	Palivo	Bezolovnatý > 91 OKT (RON). Podíl biosložky: max. 10 % (E0 ÷ E10)				
Příslušenství	Krytí IP	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
	Tepelná ochrana (230V)	Ano	Ano	Ano	ano	ano
	Olejový hlídac	Ano	Ano	Ano	ano	ano
	Indikace napětí	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Moto hodiny	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Podvozek	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Malá kapotáz	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Rozměry [mm]	600x460x475	600x460x475	600x460x475	600x460x475	600x460x475
	Hmotnost [kg]	39	44	44	46	46

	ARCTOS	5000 H	5000 B	5000 H	5000 B	
Alternátor	Výkon [kVA]	5,0	5,0	4,5	4,5	
	Napětí [V]	230	230	230	230	
	Proud [A]	21,7	21,7	19,5	19,5	
	Frekvence[Hz]	50	50	50	50	
	Stabilita U/Hz [%]	6/1	6/1	1/1	1/1	
	účiník -cos φ	0,9	0,9	0,9	0,9	
	Regulace napětí	CCL	CCL	AVR	AVR	
Motor	Typ	Honda GX270	Briggs 19N1	Honda GX270	Briggs 19N1	
	Objem (cm3)	270	306	270	306	
	Výkon [kW/HP]	6,0 / 8,0	7,5 / 9,0	6,0 / 8,0	7,5 / 9,0	
	Chlazení	vzduch	vzduch	vzduch	vzduch	
	Startování	manuální	manuální	manuální	manuální	
	Hlučnost (A) [dB]	96	96	96	96	
	Spotřeba [l/h]	1,6	1,6	1,6	1,6	
	Objem pal. nádrže [l]	5	5,3	5	5,3	
	Olej	Syntetický 5W-30 (-30 °C÷ +40 °C), API SJ nebo vyšší.				
	Palivo	Bezolovnatý > 91 OKT (RON). Podíl biosložky: max. 10 % (E0 ÷ E10)				
Příslušenství	Krytí IP	IP23	IP23	IP23	IP23	
	Tepelná ochrana (230V)	ano	ano	Ano	ano	
	Olejový hlídac	ano	ano	Ano	ano	
	Indikace napětí	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	
	Moto hodiny	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	
	Podvozek	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	
	Malá kapotáz	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	
	Rozměry [mm]	695x520x580	695x520x580	695x520x580	695x520x580	
	Hmotnost [kg]	66	66	68	68	

ARCTOS		8000 H	8000 B	8000 H	8000 B
Alternátor	Výkon [kVA]	6,0	6,0	6,0	6,0
	Napětí [V]	230	230	230	230
	Proud [A]	26,0	26,0	26,0	26,0
	Frekvence[Hz]	50	50	50	50
	Stabilita U/Hz [%]	6/1	6/1	1/1	1/1
	účiník -cos φ	0,9	0,9	0,9	0,9
	Regulace napětí	CCL	CCL	AVR	AVR
Motor	Typ	Honda GX390	Briggs 25T2	Honda GX390	Briggs 25T2
	Objem (cm ³)	389	420	389	420
	Výkon [kW/HP]	8,2 / 11,0	9,7 / 13,0	8,2 / 11,0	9,7 / 13,0
	Chlazení	vzduch	vzduch	vzduch	vzduch
	Startování	manuální	manuální	manuální	manuální
	Hlučnost (A) [dB]	96	96	96	96
	Spotřeba [l/h]	2,1	2,1	2,1	2,1
Příslušenství	Objem pal. nádrže [l]	6	6,6	6	6,6
	Olej	Syntetický 5W-30 (-30 °C÷ +40 °C), API SJ nebo vyšší.			
	Palivo	Bezolovnatý> 91 OKT (RON). Podíl biosložky: max. 10 % (E0 ÷ E10)			
	Krytí IP	IP23	IP23	IP23	IP23
	Tepelná ochrana (230V)	ano	ano	ano	Ano
	Olejový hídáč	ano	ano	ano	Ano
	Indikace napětí	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Moto hodiny	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Podvozek	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Malá kapotáz	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Rozměry [mm]	800x564x577	800x564x577	800x564x577	800x564x577
	Hmotnost [kg]	79	79	79	79

ARCTOS		9000 H	9000 B	9000 H	9000 B
Alternátor	Výkon [kVA]	8,0	8,0	8,0	8,0
	Napětí [V]	230	230	230	230
	Proud [A]	34,7	34,7	34,7	34,7
	Frekvence[Hz]	50	50	50	50
	Stabilita U/Hz [%]	6/1	6/1	1/1	1/1
	účiník -cos φ	0,9	0,9	0,9	0,9
	Regulace napětí	CCL	CCL	AVR	AVR
Motor	Typ	Honda GX390	Briggs 25T2	Honda GX390	Briggs 25T2
	Objem (cm ³)	389	420	389	420
	Výkon [kW/HP]	8,2 / 11,0	9,7 / 13,0	8,2 / 11,0	9,7 / 13,0
	Chlazení	vzduch	vzduch	vzduch	vzduch
	Startování	manuální	manuální	manuální	manuální
	Hlučnost (A) [dB]	96	96	96	96
	Spotřeba [l/h]	2,1	2,1	2,1	2,1
Příslušenství	Objem pal. nádrže [l]	6	6,6	6	6,6
	Olej	Syntetický 5W-30 (-30 °C÷ +40 °C), API SJ nebo vyšší.			
	Palivo	Bezolovnatý> 91 OKT (RON). Podíl biosložky: max. 10 % (E0 ÷ E10)			
	Krytí IP	IP23	IP23	IP23	IP23
	Tepelná ochrana (230V)	ano	ano	ano	ano
	Olejový hídáč	ano	ano	ano	ano
	Indikace napětí	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Moto hodiny	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Podvozek	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Malá kapotáz	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Rozměry [mm]	800x564x577	800x564x577	800x564x577	800x564x577
	Hmotnost [kg]	82	82	82	82

6. PROVOZ

Postup při prvním spuštění

- pečlivě prostudujte tento návod k obsluze
- odstraňte ze zařízení informační visačky
- odstraňte za zařízení zbytky přepravních obalů
- zkontrolujte stav oleje v motoru, případně doplňte
- naplňte palivovou nádrž (3-4 l)
- vizuálně prověřte masku přívodu chladicího vzduchu do motoru a alternátoru a povrch zařízení, ujistěte se, že zařízení není poškozeno
- prověřte, zda všechny bezpečnostní prvky a kryty jsou namontovány a bezpečně utaženy
- prověřte, zda jsou napájená zařízení vypnuta a odpojena

Postup před každým dalším spuštěním

- zkontrolujte hladinu oleje, doplňte olej, pokud je hladina pod MIN, nepřelévejte nad MAX
- zkontrolujte hladinu paliva, případně doplňte
- vizuálně prověřte masku přívodu chladicího vzduchu do motoru a alternátoru a povrch zařízení, ujistěte se, že není poškozeno
- prověřte, zda všechny bezpečnostní prvky a kryty jsou namontovány a bezpečně utaženy
- prověřte, zda jsou napájená zařízení vypnuta a odpojena

Použití elektrocentrály pro napájení elektrospotřebiče

1. Nastartujte elektrocentrálu dle níže uvedených pokynů.
2. Připojte spotřebiče k výstupům; dbejte na to, aby nebylo překročeno maximální povolené jmenovité zatížení jednotlivých výstupů.
3. Ujistěte se, že je jistící prvek sepnut.

VAROVÁNÍ

Nemějte při startu připojené spotřebiče k elektrocentrále, mohlo by dojít k poškození motoru nebo generátoru elektrocentrály.


Startování

- **Manuální startér – Modely H – motor HONDA**



1. Otočte palivový uzávěr do otevřené do polohy ON (1).
2. Sepněte sytič do polohy ON (2). V případě teplého motoru není užití sytiče nutné.
3. Páčku spínací skříňky sepněte do polohy ON (3).
4. POMALU vytahujte rukojeť startéru, dokud nevykazuje odpor. Poté plynule, ale dostatečně rychle vytahujte rukojeť startéru (tak aby nedošlo k nadměrnému namáhání provazu startéru a vodící kladky startéru) (4). Opakujte, dokud se zařízení nerozběhne.
5. Po rozběhu zařízení vratěte rukojeť do základní polohy.
6. Po několika sekundách, přepněte sytič do polohy OFF (5) - zařízení nabere pracovní otáčky a jeho chod je plynulý.

POZNÁMKA: V případě přetržení provazu startéru jej nechte vyměnit za originální náhradní díl HONDA.

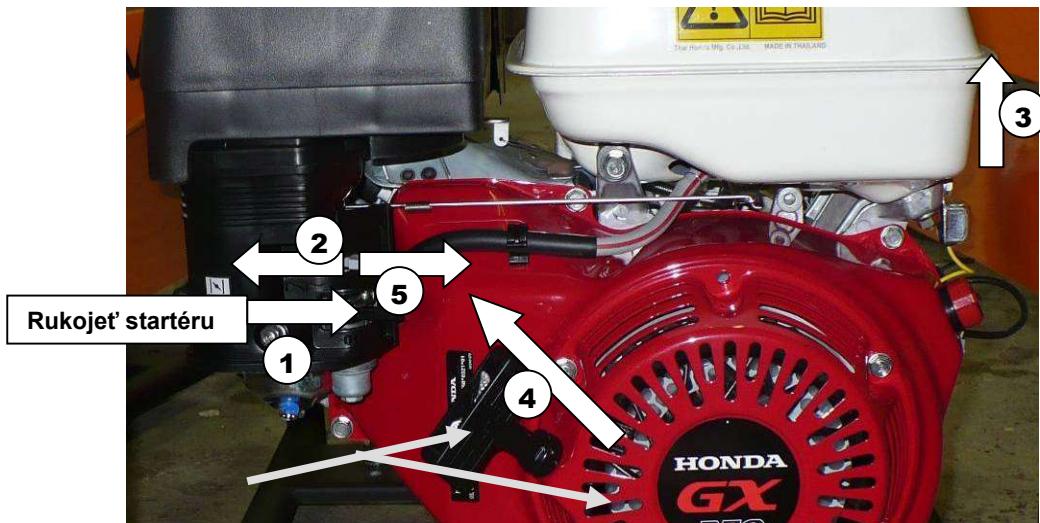


• Manuální startér – Modely B – motor BRIGGS



1. Otočte palivový uzávěr do otevřené do polohy ON (1).
2. Sepněte sytič do polohy ON (2). V případě teplého motoru není užití sytiče nutné.
3. Páčku spínací skříňky sepněte do polohy ON (3).
4. POMALU vytahujte rukojet' startéru, dokud nevykazuje odpor. Poté plynule, ale dostatečně rychle vytahujte rukojet' startéru (tak aby nedošlo k nadměrnému namáhání provazu startéru a vodící kladky startéru) (4). Opakujte, dokud se zařízení nerozběhne.
5. Po rozběhu zařízení vraťte rukojet' do základní polohy.
6. Po několika sekundách, přepněte sytič do polohy OFF (5) - zařízení nabere pracovní otáčky a jeho chod je plynulý.

POZNÁMKA: V případě přetržení provazu startéru jej nechte vyměnit za originální náhradní díl BRIGGS.

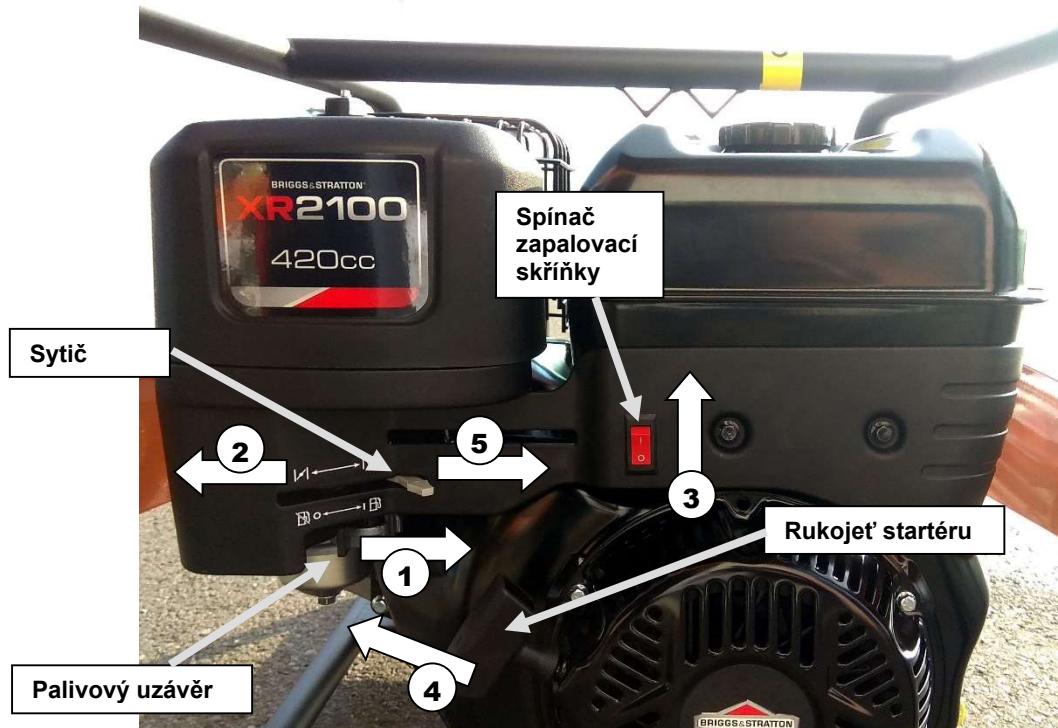

- **Elektrický startér - zakázkové příslušenství**

1. Otočte palivový uzávěr do otevřené do polohy ON.
2. Sepněte sytič do polohy ON. V případě teplého motoru není užití sytiče nutné.
3. Klíček startéru sepněte do polohy START. Uvolněte klíček do polohy ON, jakmile se zařízení spustí.
4. Po několika sekundách, jakmile zařízení nabere otáčky a jeho chod je plynulý, přepněte sytič do polohy OFF.

- **Automatický start - zakázkové příslušenství**

1. Otočte palivový uzávěr do otevřené do polohy ON.
2. Automatika zajistí nastartování centrály nebo její bezpečné odstavení. Sytič je řízen automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.

POZNÁMKA: U elektrocentrál s elektrickým startérem je baterie během přepravy odpojena. Při dlouhodobé odstávce elektrocentrály není nutné baterii odpojovat, pokud je klíček startéru v poloze OFF (pokud v této poloze není, tak je stále napájena vnitřní elektronika a časem by došlo k úplnému vybití baterie).

POZNÁMKA: Nepoužívejte startér nepřetržitě po dobu delší než 10 sekund. V případě, že se zařízení nerozběhne, vyčkejte úplného zastavení a opakujte pokus po 60 sekundách. Nedodržení těchto pravidel může vést ke spálení nebo mechanickému poškození startéru.

POZNÁMKA: Pokud startér netočí motorem, okamžitě jej vypněte a nepokoušejte se dále motor startovat. V případě, že dálé startér nefunguje, kontaktujte Vašeho servisního partnera.

POZNÁMKA: V případě studeného nebo mrazivého počasí se ujistěte, že používáte vhodný olej pro dané podmínky. Teplá baterie má větší startovací kapacitu než studená.

Dodatečné palivové uzávěry

V případě, že máte k elektrocentrále dodatečnou palivovou nádrž nebo palivovou hadici, polohy palivových uzávěrů jsou následující:



Odstavení

1. Odlehčete motor odpojením veškeré zátěže.
2. Nechte zařízení běžet 30 - 60 sekund naprázdno.
3. Přepněte klíček spínací skříňky do polohy OFF.
4. Přepněte palivový uzávěr z polohy ON do polohy OFF.

VAROVÁNÍ

V případě, že máte k elektrocentrále připojené spotřebiče a dojde palivo, může dojít k poškození motoru nebo generátoru elektrocentrály.

U elektrocentrál s automatickým startem je množství paliva v nádrži měřeno snímačem hladiny, který je nastaven tak, aby i při signalizaci 0% výšky hladiny bylo zachováno určité množství paliva v nádrži. Důvodem je možnost provozu elektrocentrály při náklonech a zabránění nežádoucího zastavení elektrocentrály.

7. ÚDRŽBA

Pro údržbu motoru – podrobné servisní postupy jsou uvedeny v uživatelské příručce nebo návodu k obsluze motoru.

Servisní zásahy vyjma zásahů uvedených v tomto návodu k obsluze nechávejte provádět u autorizovaného servisního partnera, v případě servisu motoru i u autorizovaných servisů HONDA nebo BRIGGS.

Generátor nevyžaduje žádné servisní nebo údržbové zásahy ze strany zákazníka.

Harmonogram údržby

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ NÁHODNÝCH STARTŮ!

Náhodný start motoru při údržbě může způsobit vážná zranění. Před jakoukoli údržbou odpojte kabel k zapalovací svíčce a u zařízení vybavených elektrickým startérem záporný pól baterie.

Činnost	Periodicita
Kontrola, příp. doplnění palivové nádrže	denně nebo před každým startem
Kontrola hladiny oleje	denně nebo před každým startem
Kontrola vzduchového filtru ¹	denně nebo před každým startem
Kontrola otvorů pro nasávání vzduchu a chladicích ploch ¹	denně nebo před každým startem
Čištění pěnového vzduchového filtru	každých 25 hodin provozu
Výměna vzduchového filtru ¹	každých 50 hodin provozu
Výměna oleje – záběh stroje	prvních 20 hodin
Výměna oleje – opakovaná	každých 100 hodin provozu
Demontáž krytu chlazení a vyčištění ¹	každých 100 hodin provozu
Kontrola opotřebení zapalovací svíčky a přívodního kabelu	každých 100 hodin provozu
Generální kontrola zařízení ²	ročně nebo každých 300 hodin provozu

¹ Periody zkracujte až o ½, je-li zařízení provozováno v extrémně prašném nebo špinavém prostředí

² Nechte provést u autorizovaného servisního partnera.

Kontrola hladiny / doplnění oleje

Olej	Syntetický 5W-30 (-30 °C÷ +40 °C), API SJ nebo vyšší.
------	---

Důležitost kontroly a udržování správné hladiny oleje nesmí být podceňována. Před každým startem zařízení zkонтrolujte, případně doplňte hladinu oleje následujícím způsobem.

- Ujistěte se, že zařízení není v běhu, poloha startéru je OFF, je ve vodorovné poloze a je studené, aby olej mohl stéci do olejové vany.
- Zkontrolujte hladinu oleje pomocí měrky. Případně doplňte olej. Hladina musí být mezi ryskami MIN a MAX. Dbejte pokynů v návodu motoru.

Kontrola, údržba, výměna vzduchového filtru a vzduchového systému

Denně nebo před každý startem zkонтrolujte vzduchový filtr. Zkontrolujte, zda na filtru a v jeho okolí nejsou usazeniny nebo není znečištěn. Udržujte tento prostor v čistotě. Současně zkonzrolujte, zda nejsou některé části povolené nebo poškozené. Vyměňte všechny prasklé nebo jinak poškozené součásti vzduchového filtru.

POZNÁMKA: Provozování zařízení s uvolněným nebo poškozeným vzduchovým filtrem a jeho součástmi může způsobit vniknutí nečistého vzduchu do motoru a jeho přílišné opotřebení nebo poškození.

Údržba pěnového vzduchového před-filtru

Vyperte a znova naoleujte před-filtr každých 25 hodin provozu (častěji, pokud je zařízení provozováno v prašném nebo špinavém prostředí). Pěnový před-filtr udržujte následujícím způsobem:

- Uvolněte šroub krytu vzduchového filtru a sejměte kryt.
- Sejměte pěnový před-filtr z papírového vzduchového filtru.
- Vyperte před-filtr v horké vodě (ručně) s mýdlem, pracím práškem nebo jiným detergentem. Důkladně vymyjte před-filtr tak, aby neobsahoval žádné zbytky čisticího prostředku. Vymáčkněte přebytečnou vodu (neždímejte) a nechte před-filtr vyschnout na vzduchu.
- Nechte před-filtr nasáknout čistým motorovým olejem. Přebytečný olej vymačkejte.

5. Umístěte před-filtr přes papírový filtr.
6. Namontujte kryt vzduchového filtru a bezpečně utáhněte šroub krytu.
7. V případě nutnosti výměny před-filtru používejte pouze originální HONDA nebo BRIGGS náhradní díl.

Údržba papírového vzduchového filtru

Každých 500 hodin provozu (častěji pokud je zařízení provozováno v prašném nebo špinavém prostředí), vyměňte papírový vzduchový filtr následujícím postupem:

1. Uvolněte šroub krytu vzduchového filtru a sejměte kryt. Odmontujte křídlovou matku a vyjměte vzduchový filtr s předfiltem. Sejměte před-filtr z papírového vzduchového filtru a v případě potřeby vyčistěte.
2. Neumývejte papírový filtr ani nepoužívejte stlačený vzduch k čištění, zabráníte jeho poškození. Vyměňte špinavý, prasklý nebo jinak poškozený filtr za originální nový náhradní díl - HONDA nebo BRIGGS. S novým filtrem nakládejte opatrně; nepoužívejte jej, pokud jsou těsnící plochy prasklé nebo jinak poškozené.
3. V průběhu údržby vzduchového filtru zkонтrolujte podložku vzduchového filtru. Ujistěte se, že je utažená a není prasklá nebo jinak poškozená. Současně zkонтrolujte kryt, zda není poškozen a zda přesně sedí. Vyměňte všechny poškozené komponenty vzduchového filtru.
4. Namontujte zpět všechny komponenty.
5. Pokud je nutná výměna papírového filtru, používejte pouze originální náhradní díl - HONDA nebo BRIGGS.

Nasávání vzduchu a chladicí plochy

Pro zajištění správného chlazení, zajistěte, aby všechny mřížky, žebra chladiče a všechny vnější povrchy motoru byly stále udržovány v čistotě. **Pro správný chod motoru dále zajistěte potřebný přívod vzduchu, odvod spalin a tepla**, včetně dodržení platných norem používání motoru.

Každých 100 hodin provozu (častěji v případě provozování v prašném nebo špinavém prostředí) odmontujte kryt větráku a ostatní kryty a vyčistěte je, stejně jako ostatní vnější povrchy pokud je to nutné. Ujistěte se, že větrací kryty jsou znova nainstalovány a bezpečně upevněny.

Abyste předešli nebezpečí vznícení a zabezpečili dostatečnou ventilaci, umístěte provozovanou elektrocentrálu minimálně 1 m od budov nebo jiných zařízení či strojů.

POZNÁMKA: Provozování zařízení se zanesenými nebo špinavými mřížkami a kryty a/nebo s odmontovanými větracími kryty může vést k poškození motoru přehřátím.

Výměna oleje / Systém hlídání hladiny oleje (Oil Sentry)

Výměna oleje

NOVÝ MOTOR – první výměnu oleje proveděte nejpozději po 20 provozních hodinách. Upozornění: opomenutí výměny oleje během záběhu negativně ovlivňuje životnost motoru.

Po záběhu motoru vyměňujte olej každých 100 hodin provozu.

Používejte pouze doporučené nebo lepší typy olejů. Vyměňujte olej, když je motor ještě teplý, olej bude lépe odtékat a odplaví sebou více nečistot. Ujistěte, že během plnění, kontroly nebo výměny oleje je zařízení ve vodorovné poloze.

Olej vyměňujte následujícím postupem:

1. Ujistěte se, že zařízení není v běhu, poloha startéru je OFF, je ve vodorovné poloze a je studené, aby olej mohl stéct do olejové vany.
2. Očistěte prostor okolo víčka olejového hrdla, abyste zabránili případnému znečištění oleje při otevření olejového hrdla.
3. Odšroubujte plnicí olejovou zátku.
4. Nalejte do motoru potřebné množství oleje (dle typu motoru) a po 3 minutách zkонтrolujte jeho hladinu pomocí měrky. Musí být mezi ryskami MIN a MAX. Dbejte pokynů v návodu motoru.
5. Našroubujte olejovou zátku.
6. Po krátkém běhu motoru a 3minutovém klidovém stavu proveděte opakovou kontrolu hladiny oleje a v případě potřeny jej doplňte.

POZNÁMKA: Používejte pouze doporučený druh oleje.

Pravidelně kontrolujte a udržujte správnou hladinu oleje v klikové skříni. Nikdy motor neprovozujte s nízkým nebo vysokým

*stavem hladiny oleje (hladina mimo interval MIN a MAX).
Dopržováním výše uvedených zásad zabráníte nadměrnému opotřebení nebo poškození motoru.*

POZNÁMKA: Při nakládání s olejem dodržujte platnou legislativu v oblasti životního prostředí.

Systém hlídání hladiny oleje (Oil Sentry)

Motory jsou vybaveny systémem hlídání hladiny oleje. Jestliže hladina oleje poklesne pod bezpečnou úroveň, motor se automaticky zastaví. Motor pak nelze nastartovat, dokud se nedoplňí olejem.

POZNÁMKA: Jestliže motor ztrácí výkon nebo nestartuje, přepněte klíček spínací skříňky do polohy ON a zatažením za rukojet startéru se pokuste motor nastartovat. Jestliže bude po nastartování kontrolka oleje několik sekund blikat - VYPNĚTE MOTOR. Množství oleje v motoru není dostatečné. Doplňte olej a znova nastartujte

Kontrola / výměna zapalování a zapalovací svíčky

Toto zařízení je vybaveno spolehlivým elektronickým zapalovacím systémem. Jiná údržba než periodická kontrola / výměna zapalovací svíčky není nutná ani možná. V případě problémů se zapalováním, které nelze řešit výměnou zapalovací svíčky kontaktujte nejbližšího servisního partnera.

Každých 100 hodin provozu, vymontujte svíčku, prověřte její stav a seřidte mezeru nebo v případě vyměňte svíčku za novou. Standardní zapalovací svíčka je Champion RC12YC nebo výkonnější Champion Premium Gold 2071. Jsou použitelné i ekvivalentní svíčky jiných výrobců. Kontrolu, resp. výměnu svíčky provádějte následujícím způsobem:

1. Před vymontováním svíčky očistěte okolí svíčky, abyste zabránili vniknutí nečistot nebo náносů do motoru.
2. Vymontujte svíčku a prověřte její stav. V případě opotřebení svíčku vyměňte.
POZNÁMKA: Nečistěte svíčku abrazivy nebo pískem. Částečky abraziva mohou ulpět na svíčce, vniknout do motoru a způsobit nadměrné opotřebení nebo poškození.
3. Zkontrolujte mezeru spárovou měrkou. Nastavte mezeru opatrnlým ohybáním elektrody. Vzdálenost musí být: 0,7 – 0,8 mm
4. Zapalovací svíčku opatrnlý namontujte rukou, pozor, abyste nepoškodili závity.
5. Po usazení zapalovací svíčku utáhněte 13/16palcovým klíčem na svíčky tak, aby byla stlačena těsnící podložka. Při montáži nové zapalovací svíčky ji utáhněte o 1/2 otáčky navíc po dosednutí, aby byla stlačena podložka. Při zpětné montáži původní zapalovací svíčky po dosednutí utáhněte o 1/8 – 1/4 otáčky navíc, aby došlo ke stlačení podložky.

VAROVÁNÍ! Neutažená zapalovací svíčka může způsobit přehřátí a poškození motoru. Nadměrně utažená zapalovací svíčka může poškodit závity v hlavě válců.

6. Připojte přívodní kabel na zapalovací svíčku.

V případě nutnosti dalších servisních zásahů, kontaktujte servisního partnera.

8. SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení je možné skladovat ve standardních skladovacích prostorách za standardních podmínek. Teplota +5-40°C, vlhkost < 95 %, vhodné je skladování při uložení na suché podložce.

9. TRANSPORT ZAŘÍZENÍ

Zařízení lze transportovat pouze ve vodorovné poloze, aby nedocházelo k úniku kapalin. Palivový ventil na motoru přesunout do vypnuté polohy OFF. V případě, že je Vaše zařízení vybaveno elektrickým startem je nutné odpojit baterii a klíček zapalování přepnout do pozice OFF.

10. PORUCHY A NESTANDARDNÍ STAVY

V případě, že se projeví jakékoli poruchy nebo nestandardní stavы, nejdříve prověřte nejjednodušší příčiny dle níže uvedené tabulky. V případě, že závada nebo stav není v tabulce uvedena nebo ji nelze odstraněním uvedené příčiny odstranit kontaktujte Vašeho servisního partnera. Nepokoušejte se opravovat části zařízení nepodléhající běžné kontrole a údržbě.

Možná příčina Problém	není palivo	nesprávné palivo	Palivový ventil není v poloze ON	nečistota v palivovém systému	nečistoty na mřížkách	nesprávná hladina oleje	přetížení zařízení	zanesený vzduchový filtr	opotřebová zapalovací svíčka	studeny motor	Přetížení alternátora	Demagn e-tizace rotoru alternátoru
Nestartuje	X	X	X	X		X	X	X	X			
Těžko startuje		X	X	X		X	X	X	X	X		
Náhle zastavuje	X		X	X	X	X	X	X				
Ztrácí výkon		X	X	X	X	X	X	X	X			
Běží nepravidelně		X	X	X	X		X	X	X	X		
Dívné zvuky		X	X		X		X		X	X		
Výpadky, nepravidelné zapalování		X	X	X	X			X	X	X		
Rány z výfuku			X	X			X	X	X	X		
Přehřátí				X	X	X	X	X				
Vysoká spotřeba paliva							X	X	X			
Tmavý kouř z výfuku						X				X		
Na výstupu není proud											X	X
Opakování výpadky ochrany alternátoru											X	

11. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

Záruční a pozáruční opravy poskytuje výrobce nebo autorizované servisní místo.

12. ZÁRUKA

Zaručujeme se svým zákazníkům, že originální zařízení značky MEDVED je a bude prosté výrobních vad na materiálech a dílenském zpracování po dobu dvou let od data zakoupení, za předpokladu, že je provozováno v souladu s tímto uživatelským manuálem a další dokumentací poskytnutou s výrobkem, za odpovídajících provozních podmínek a za běžného zacházení. Na motory BRIGGS poskytujeme záruku 2 roky. V rámci této záruky bude poskytnuta zdarma veškerá servisní podpora, vyjma servisu po poškození nesprávným zacházením nebo provozem v neodpovídajících provozních podmínkách a náhradní díly, vyjma běžného spotřebního materiálu souvisejícího s výrobkem (filtry, svíčky, palivo, oleje apod.). Veškeré záruční opravy musí být prováděny buď u výrobce, nebo u certifikovaného servisního partnera. Opravy jinými subjekty, jakožto i vlastní zásah do zařízení mimo periodickou údržbu vede k porušení záručních podmínek a ztrátě záruky. Veškerá pravidla týkající se záruky za provoz se vztahují ke konečnému spotřebiteli a výše neuvedené se dále řídí Občanským zákoníkem v aktuálním znění a dalšími relevantně souvisejícími předpisy.

Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura) na němž je uvedeno výrobní číslo stroje.

13. SERVISNÍ KNÍŽKA

Činnost	Perioda	před každým startem	25h provozu	100h provozu	100h provozu	300h provozu (ročně)
Kontrola, příp. doplnění palivové nádrže		x				
Kontrola hladiny oleje		x				
Kontrola vzduchového filtru		x				
Kontrola otvorů pro nasávání vzduchu a chladicích ploch		x				
Čištění pěnového vzduchového filtru			x			
Výměna vzduchového filtru				x		
Výměna oleje				x		
Demontáž krytů chlazení a vyčištění				x		
Kontrola opotřebení zapalovací svíčky a přívodního kabelu					x	
Generální kontrola zařízení						x

ZÁZNAMY O SERVISNÍCH KONTROLÁCH ELEKTROCENTRÁLY

Činnost	Kontrola, příp. doplnění palivové nádrže	Kontrola hladiny oleje	Kontrola vzduchového filtru	Kontrola otvorů pro nasávání vzduchu a chladicích ploch	Čištění pěnového vzduchového filtru	Výměna vzduchového filtru	Výměna oleje	Demontáž krytů chlazení a vyčištění	Kontrola opotřebení zapalovací svíčky a přívodního kabelu	Generální kontrola zařízení	Podpis technika, firma, razítka
Datum:											